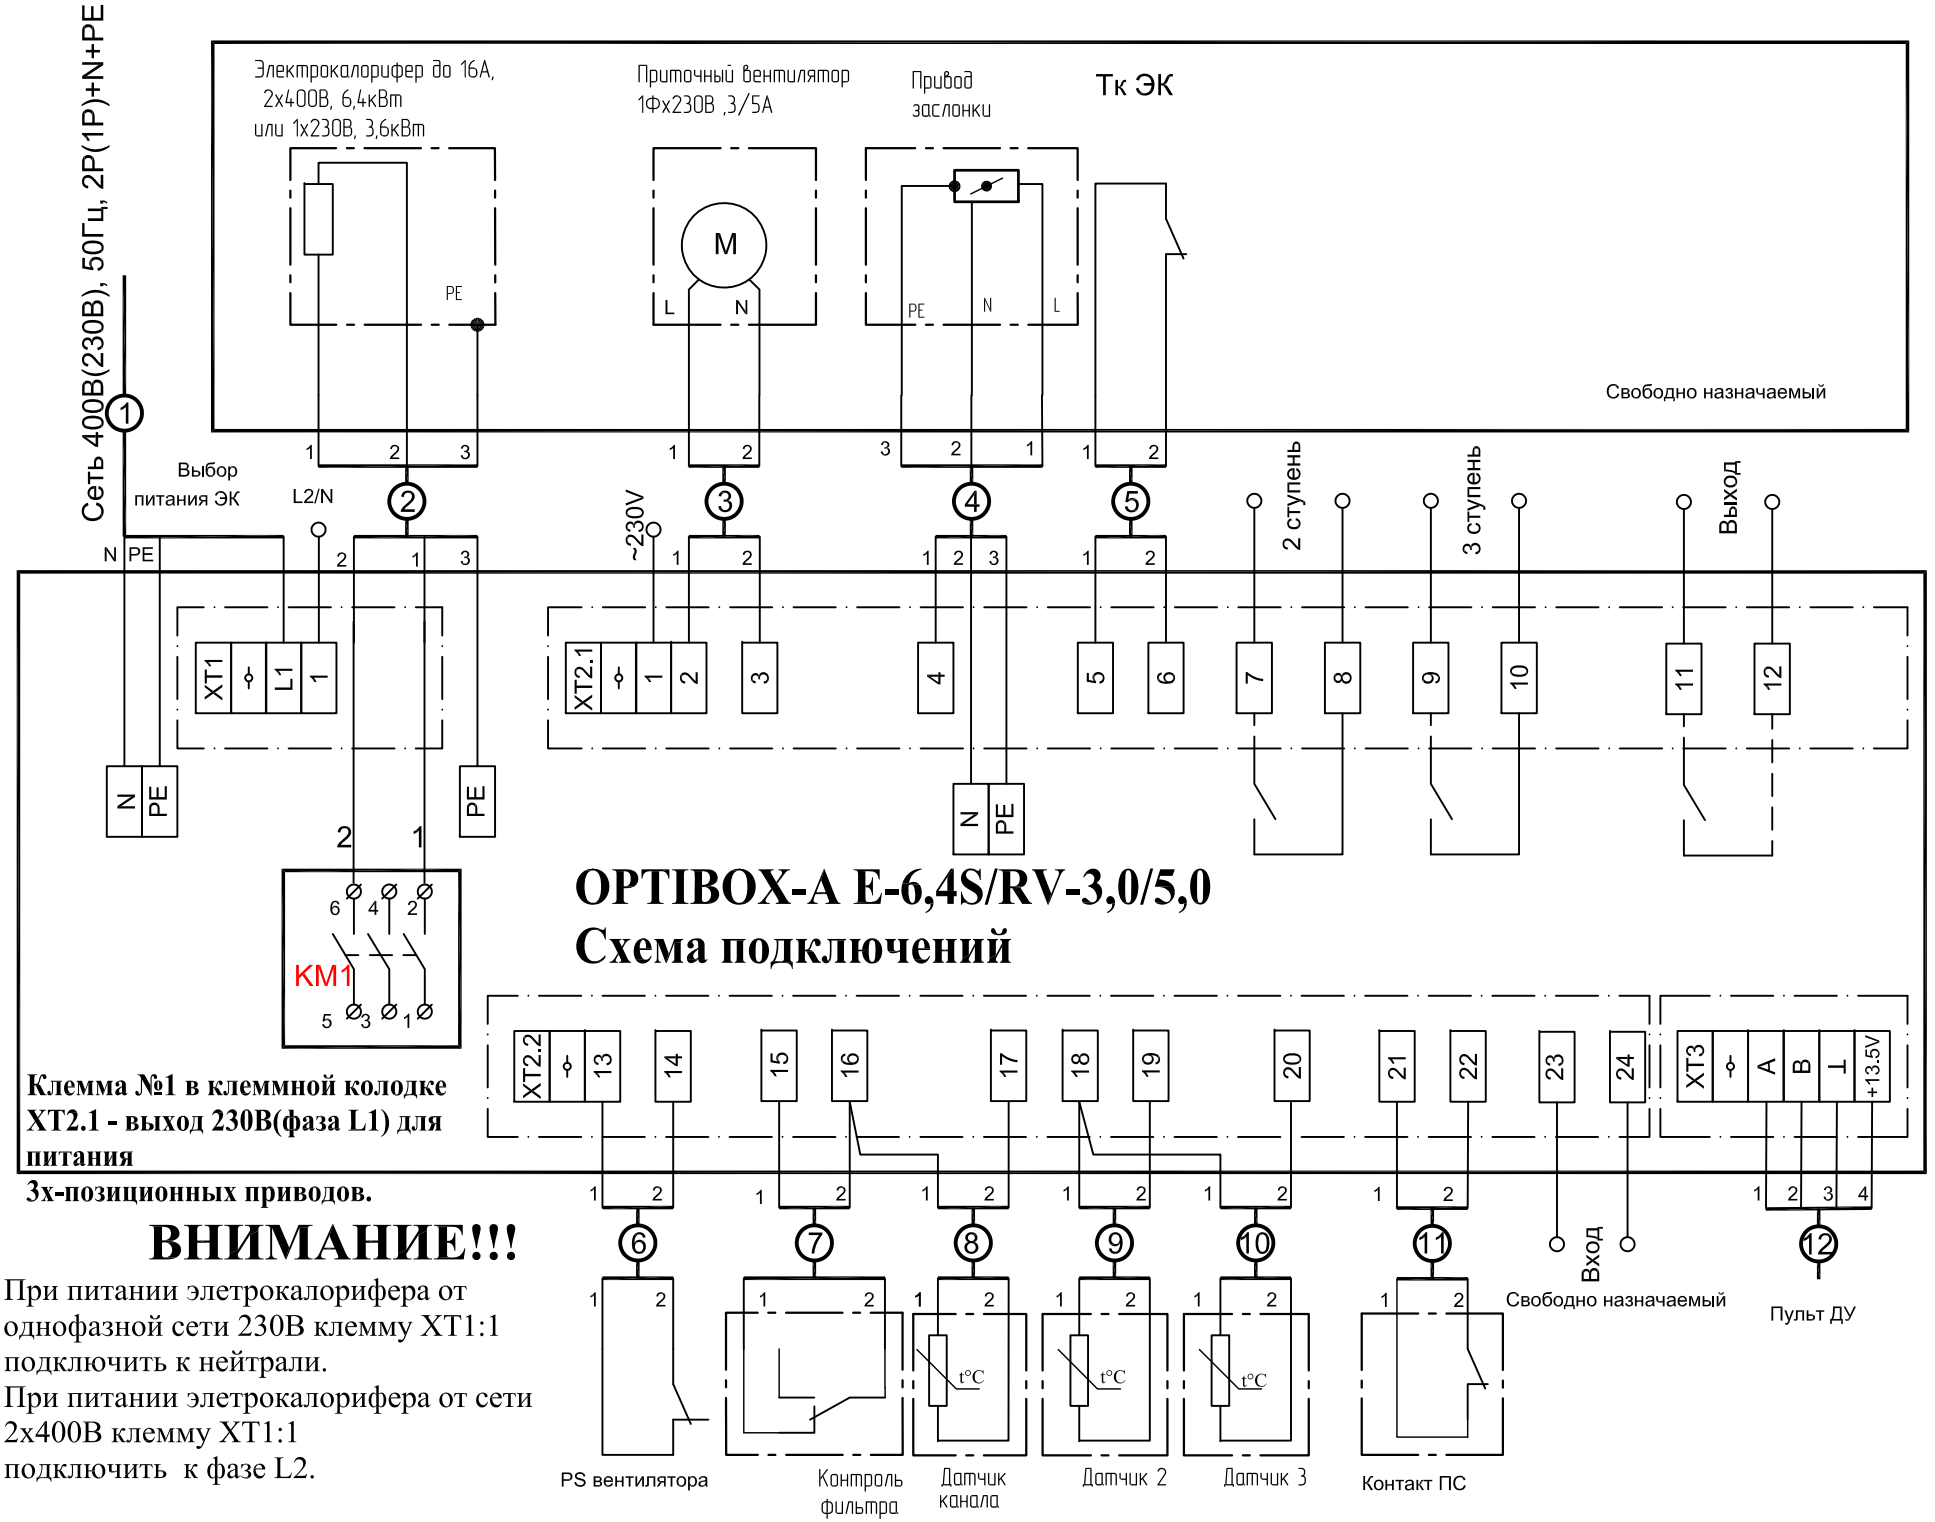
Сеть 400В(230В), 50Гц, 2P(1P)+N+PE
Электрокалорифер до 16А,
2х400В, 6,4кВт
или 1х230В, 3,6кВт
Приточный вентилятор
1Фх230В ,3/5А
Привод
заслонки
Тк ЭК
Свободно назначаемый
Выбор
питания ЭК
L2/N
~230V
2 ступень
3 ступень
Выход
XT1
XT2.1
XT2.2
XT3
KM1
OPTIBOX-A E-6,4S/RV-3,0/5,0
Схема подключений
Клемма №1 в клеммной колодке
XT2.1 - выход 230В(фаза L1) для
питания
3х-позиционных приводов.
ВНИМАНИЕ!!!
При питании элетрокалорифера от
однофазной сети 230В клемму XT1:1
подключить к нейтрали.
При питании элетрокалорифера от сети
2х400В клемму XT1:1
подключить к фазе L2.
PS вентилятора
Контроль
фильтра
Датчик
канала
Датчик 2
Датчик 3
Контакт ПС
Вход
Свободно назначаемый
Пульт ДУ