


Электрокалорифер до 16А, 2х400В, 6,4кВт
или 1х230В, 3,6кВт

Пробой
раслонки

Прутичный вентилятор
до 7,5 кВт, 3х400В

ТК ЭК


Контакт ПС

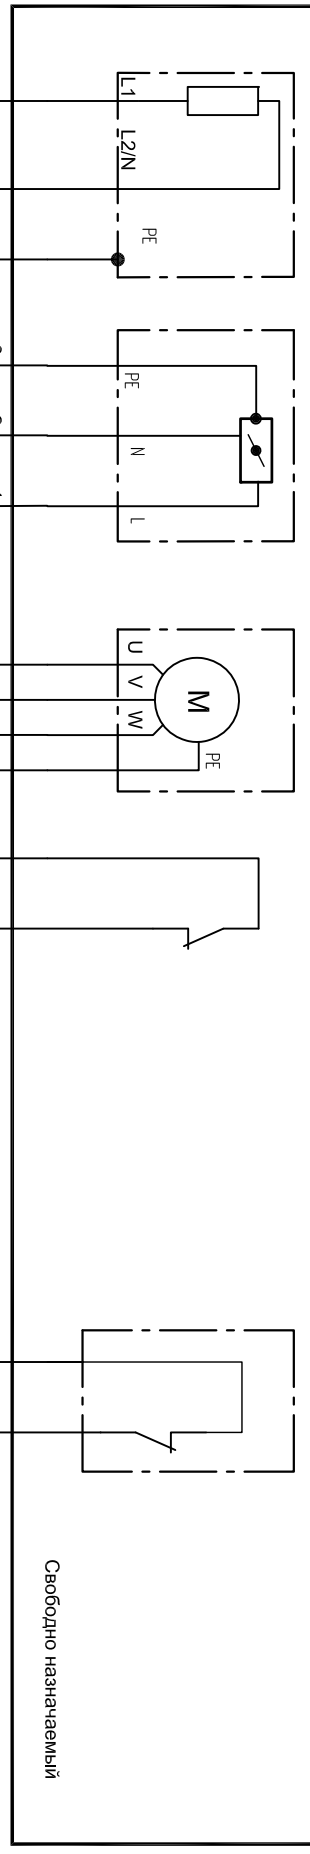

ОРТВОХ-А Е-6,4S/х-х

Схема подключений

х-х - диапазон уставки тока защиты двигателя

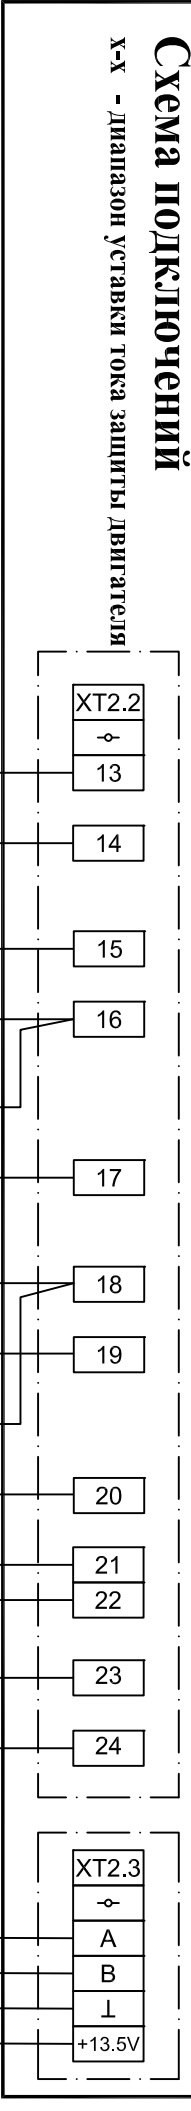

Клемма №1 в клеммной колодке ХТ2.1 - выход 230В(фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

При питании электрокалорифера от однофазной сети 230В клемму ХТ1:1 подключить к нейтрали.

При питании электрокалорифера от сети 2х400В клемму ХТ1:1 подключить к фазе L2.

