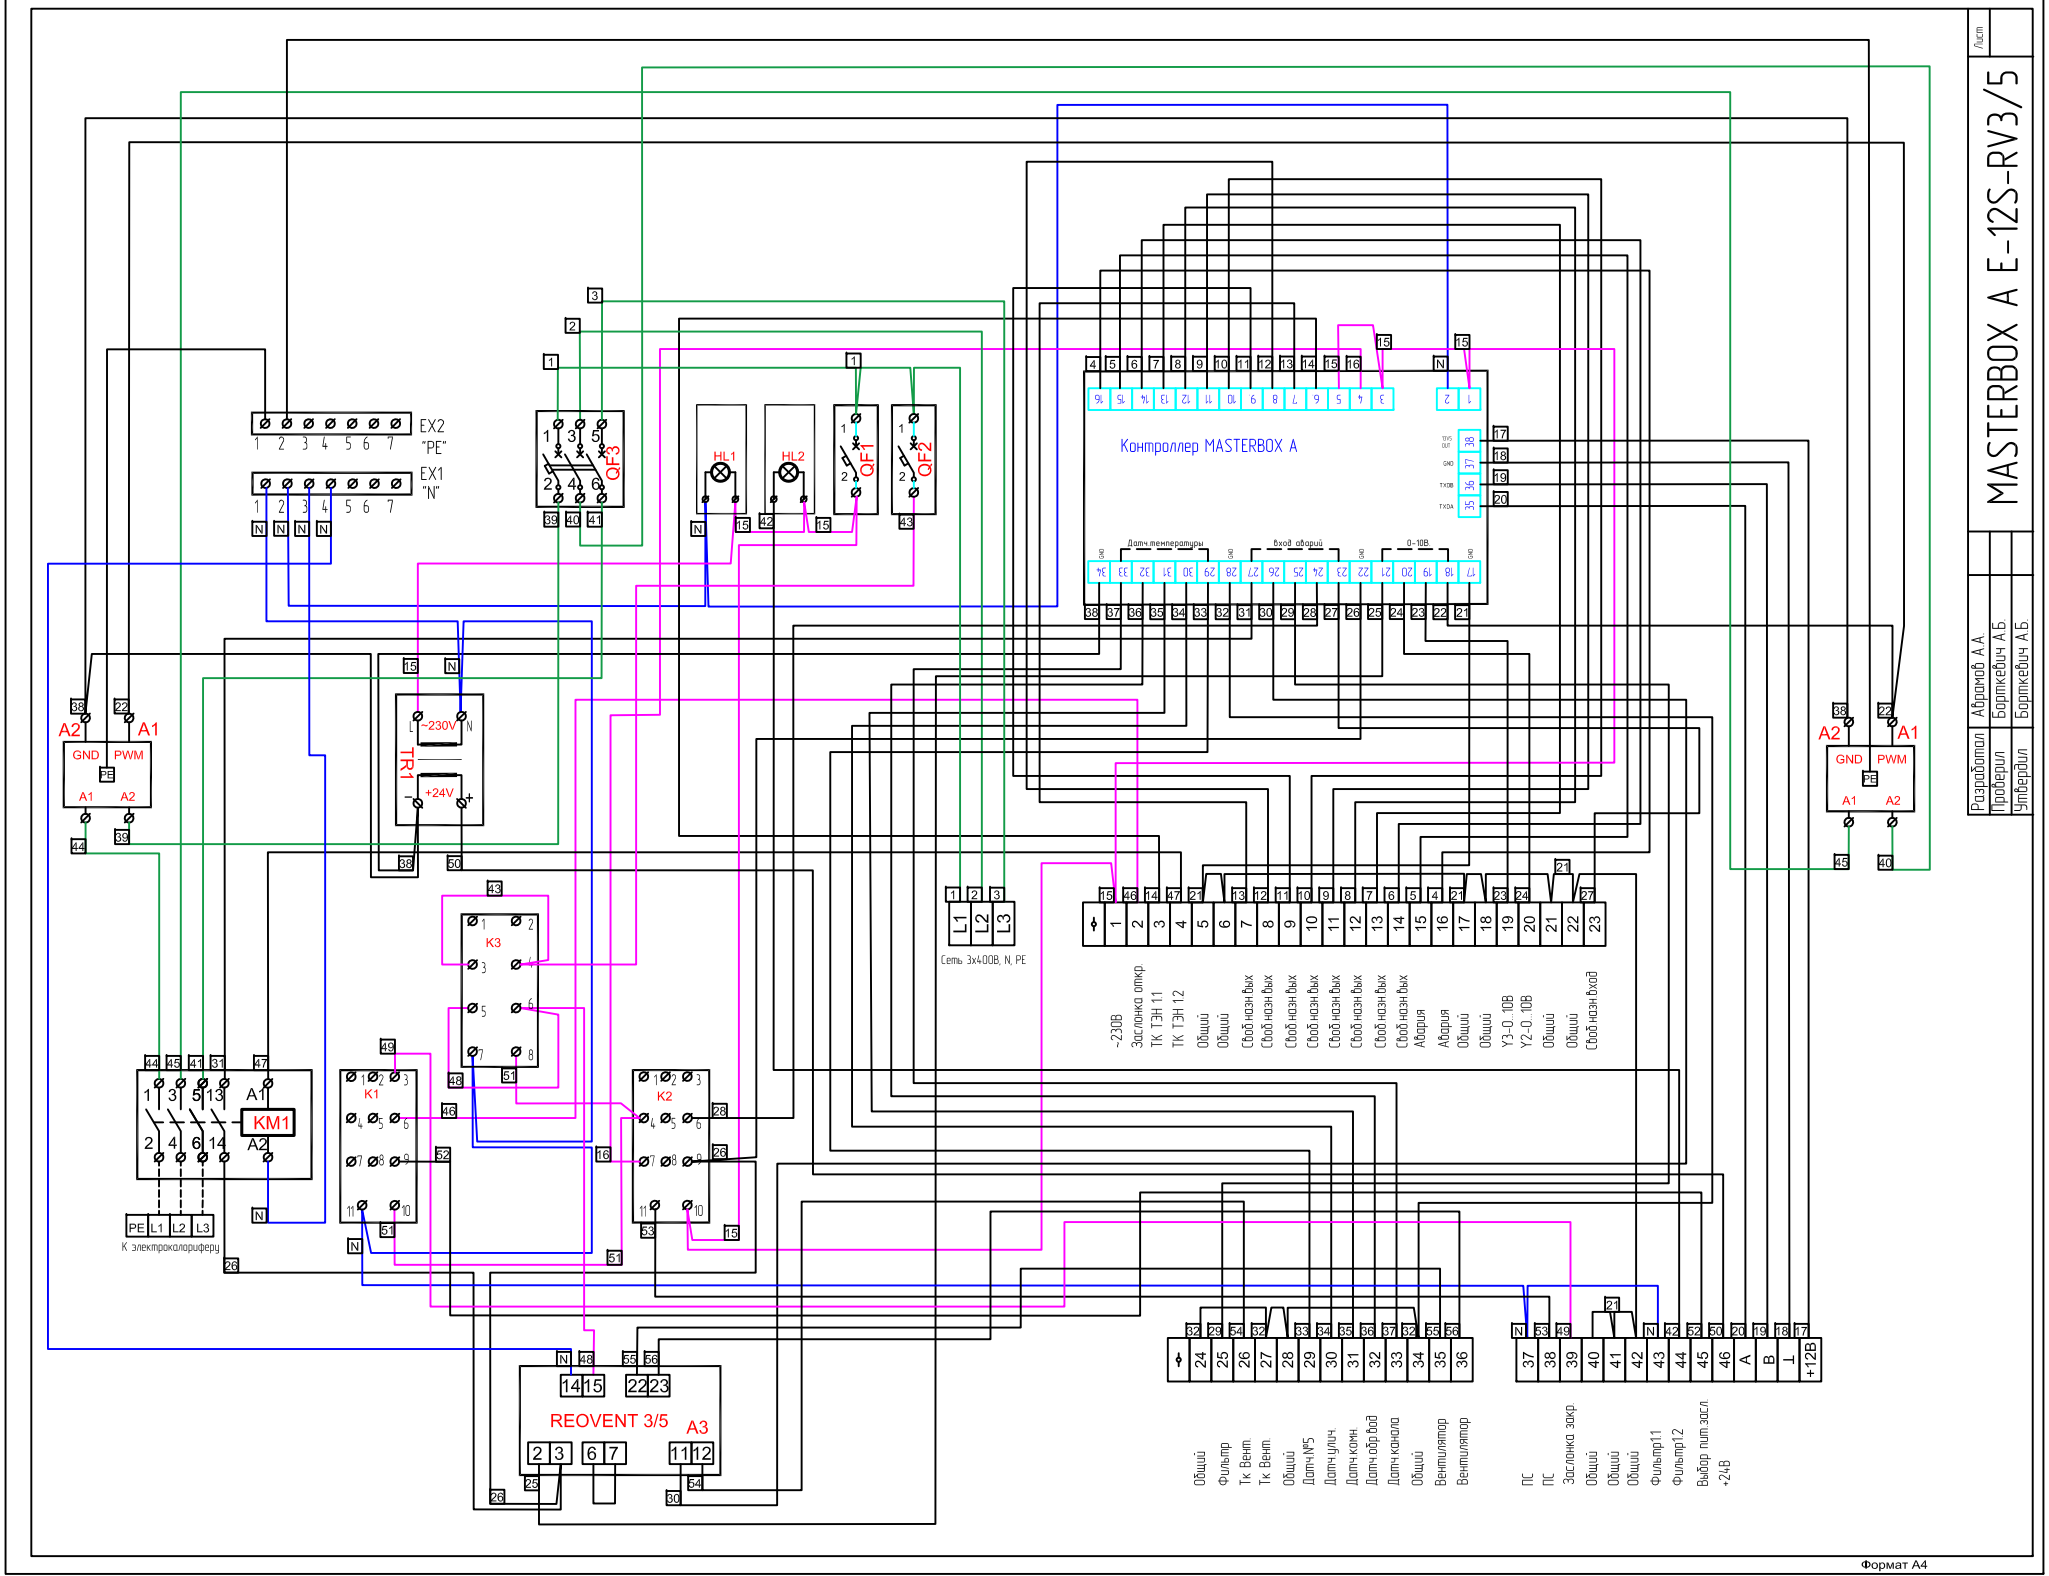
MASTERBOX A E-12S-RV3/5
Лист
Разработал Абрамов А.А.
Проверил Борткевич А.Б.
Утвердил Борткевич А.Б.
Контроллер MASTERBOX A
Датч.температуры
Вход аварий
0-10В
EX2 "PE"
EX1 "N"
QF3
QF1
QF2
HL1
HL2
TR1
~230V
+24V
GND PWM PE A1 A2
KM1
K1
K2
K3
REOVENT 3/5
A3
К электроколориферу
Сеть 3x400В, N, PE
~230В
Заслонка откр.
ТК ТЭН 11
ТК ТЭН 12
Общий
Своб.назн.вых
Своб.назн.вход
Авария
Y3-0..10В
Y2-0..10В
Фильтр
Тк.Вент.
Датч.№5
Датч.улич.
Датч.комн.
Датч.обр.вод
Датч.канала
Вентилятор
ПС
Заслонка закр.
Фильтр11
Фильтр12
Выбор пит.засл.
+24В
+12В
Формат А4