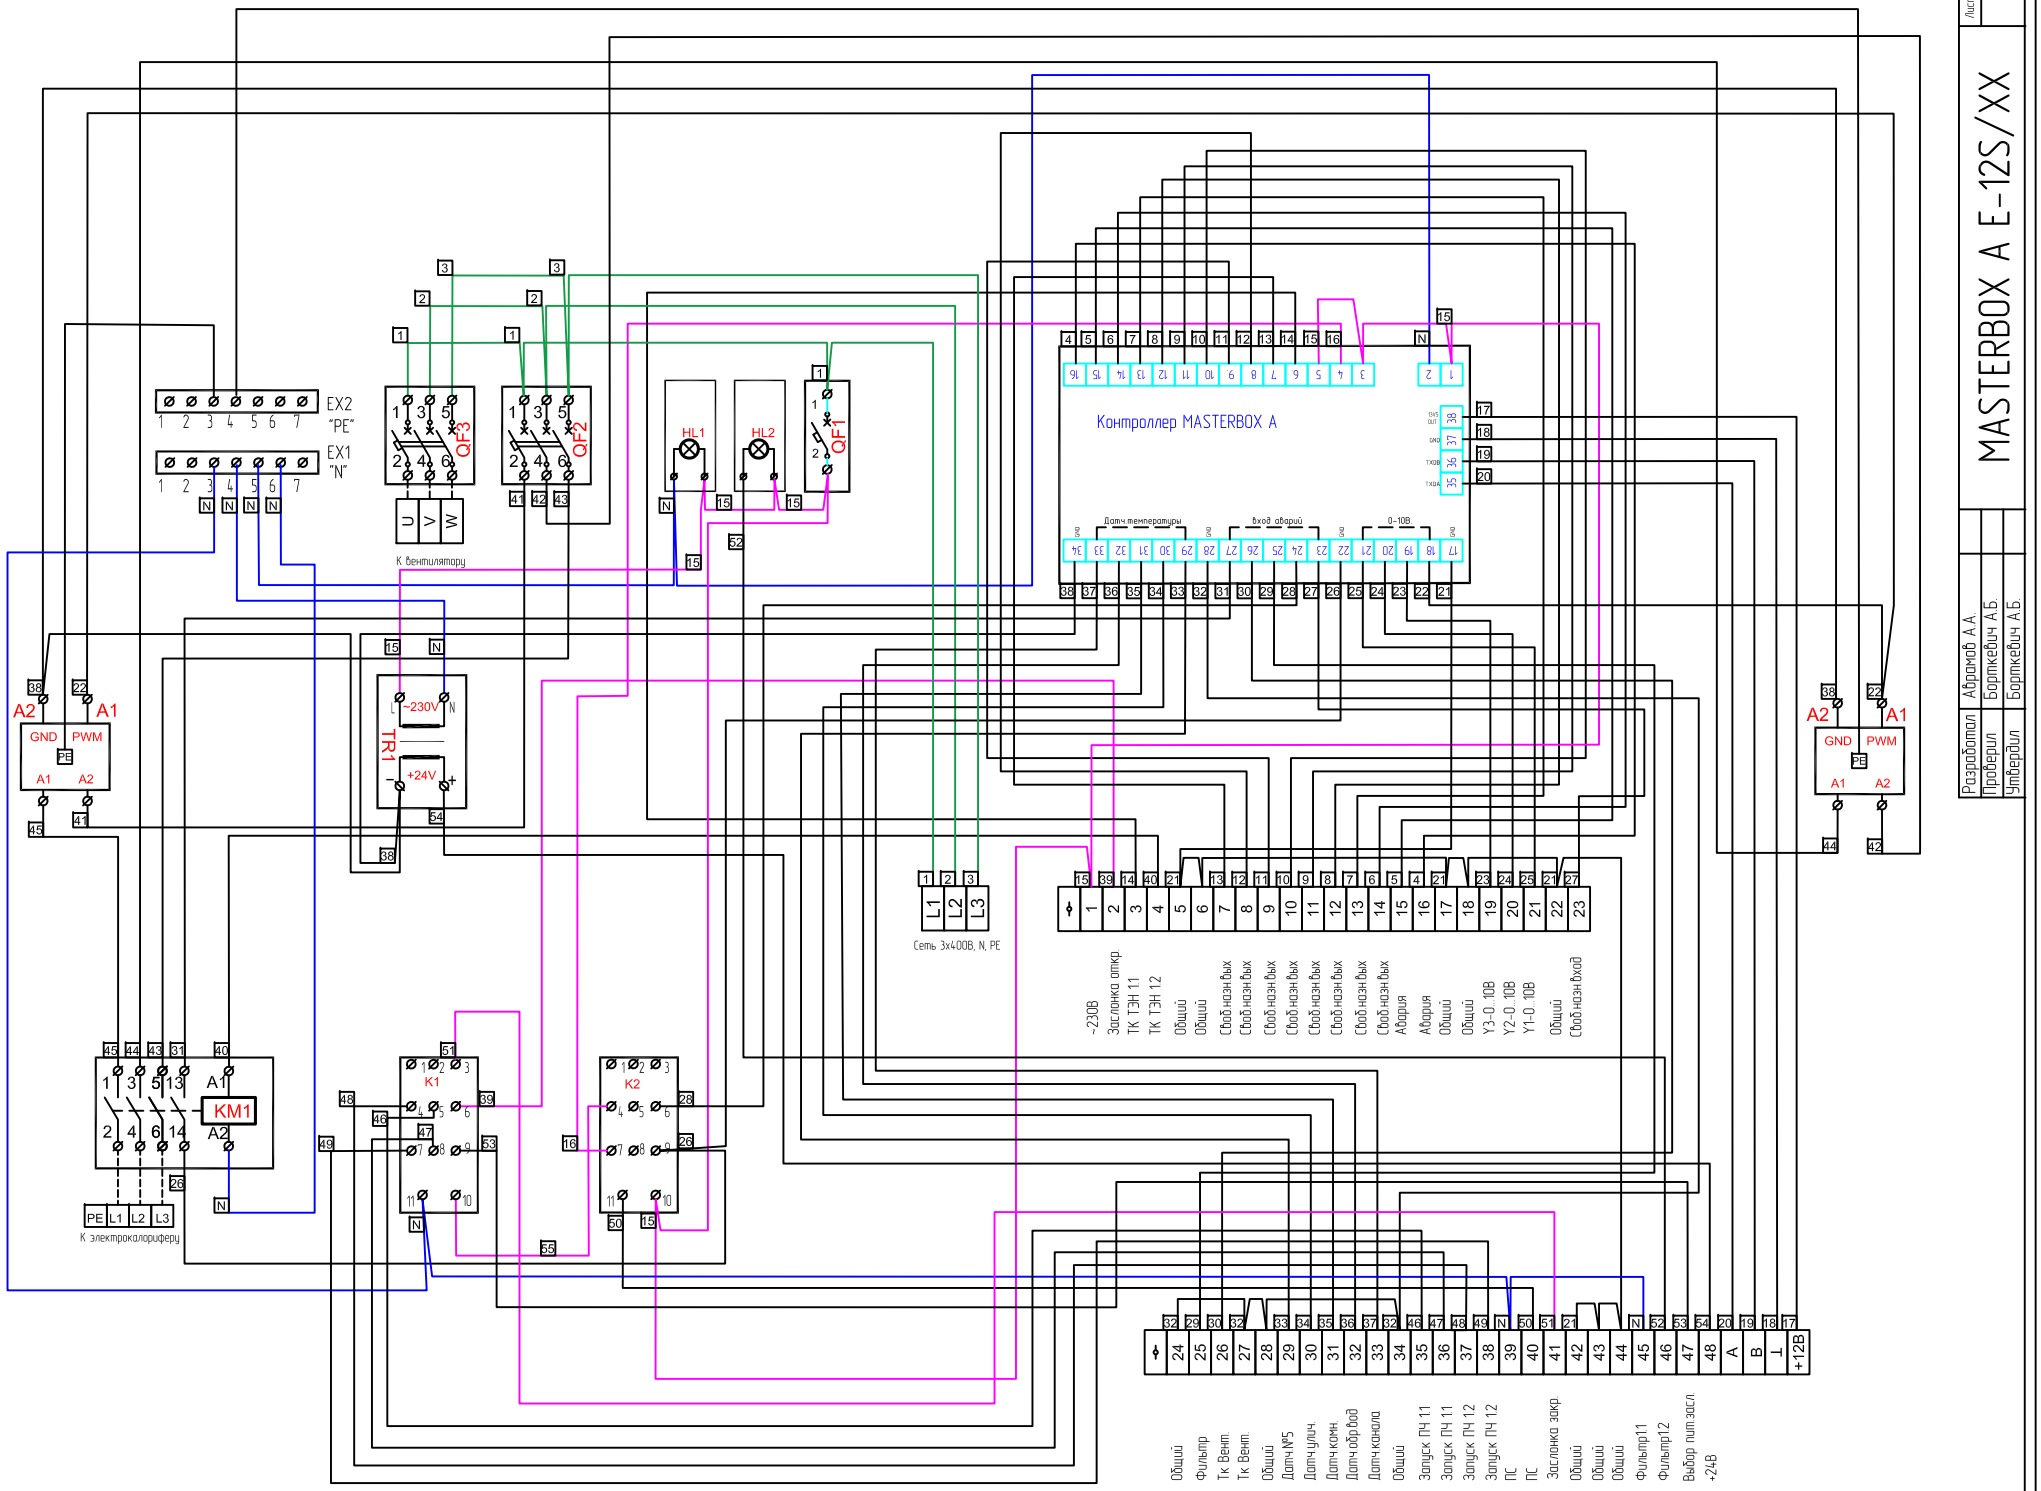
MASTERBOX A E-12S/XX
Лист
Разработал Абрамов А.А.
Проверил Борткевич А.Б.
Утвердил Борткевич А.Б.
Контроллер MASTERBOX A
EX2 "PE"
EX1 "N"
QF1
QF2
QF3
HL1
HL2
TR1
~230V
+24V
К вентилятору
К электрокалориферу
Сеть 3х400В, N, PE
KM1
K1
K2
A1
A2
GND
PWM
PE
~230В
Заслонка опкр
ТК ТЭН 11
ТК ТЭН 12
Общий
Свобод.назн.вых
Авария
Y3-0..10В
Y2-0..10В
Y1-0..10В
Свобод.назн.вход
Фильтр
Тк Вент.
Датч.№5
Датч.улич.
Датч.комн.
Датч.обр.вод
Датч.канала
Запуск ПЧ 11
Запуск ПЧ 12
ПС
Заслонка закр.
Фильтр11
Фильтр12
Выбор пит.засл
+24В
Формат А4