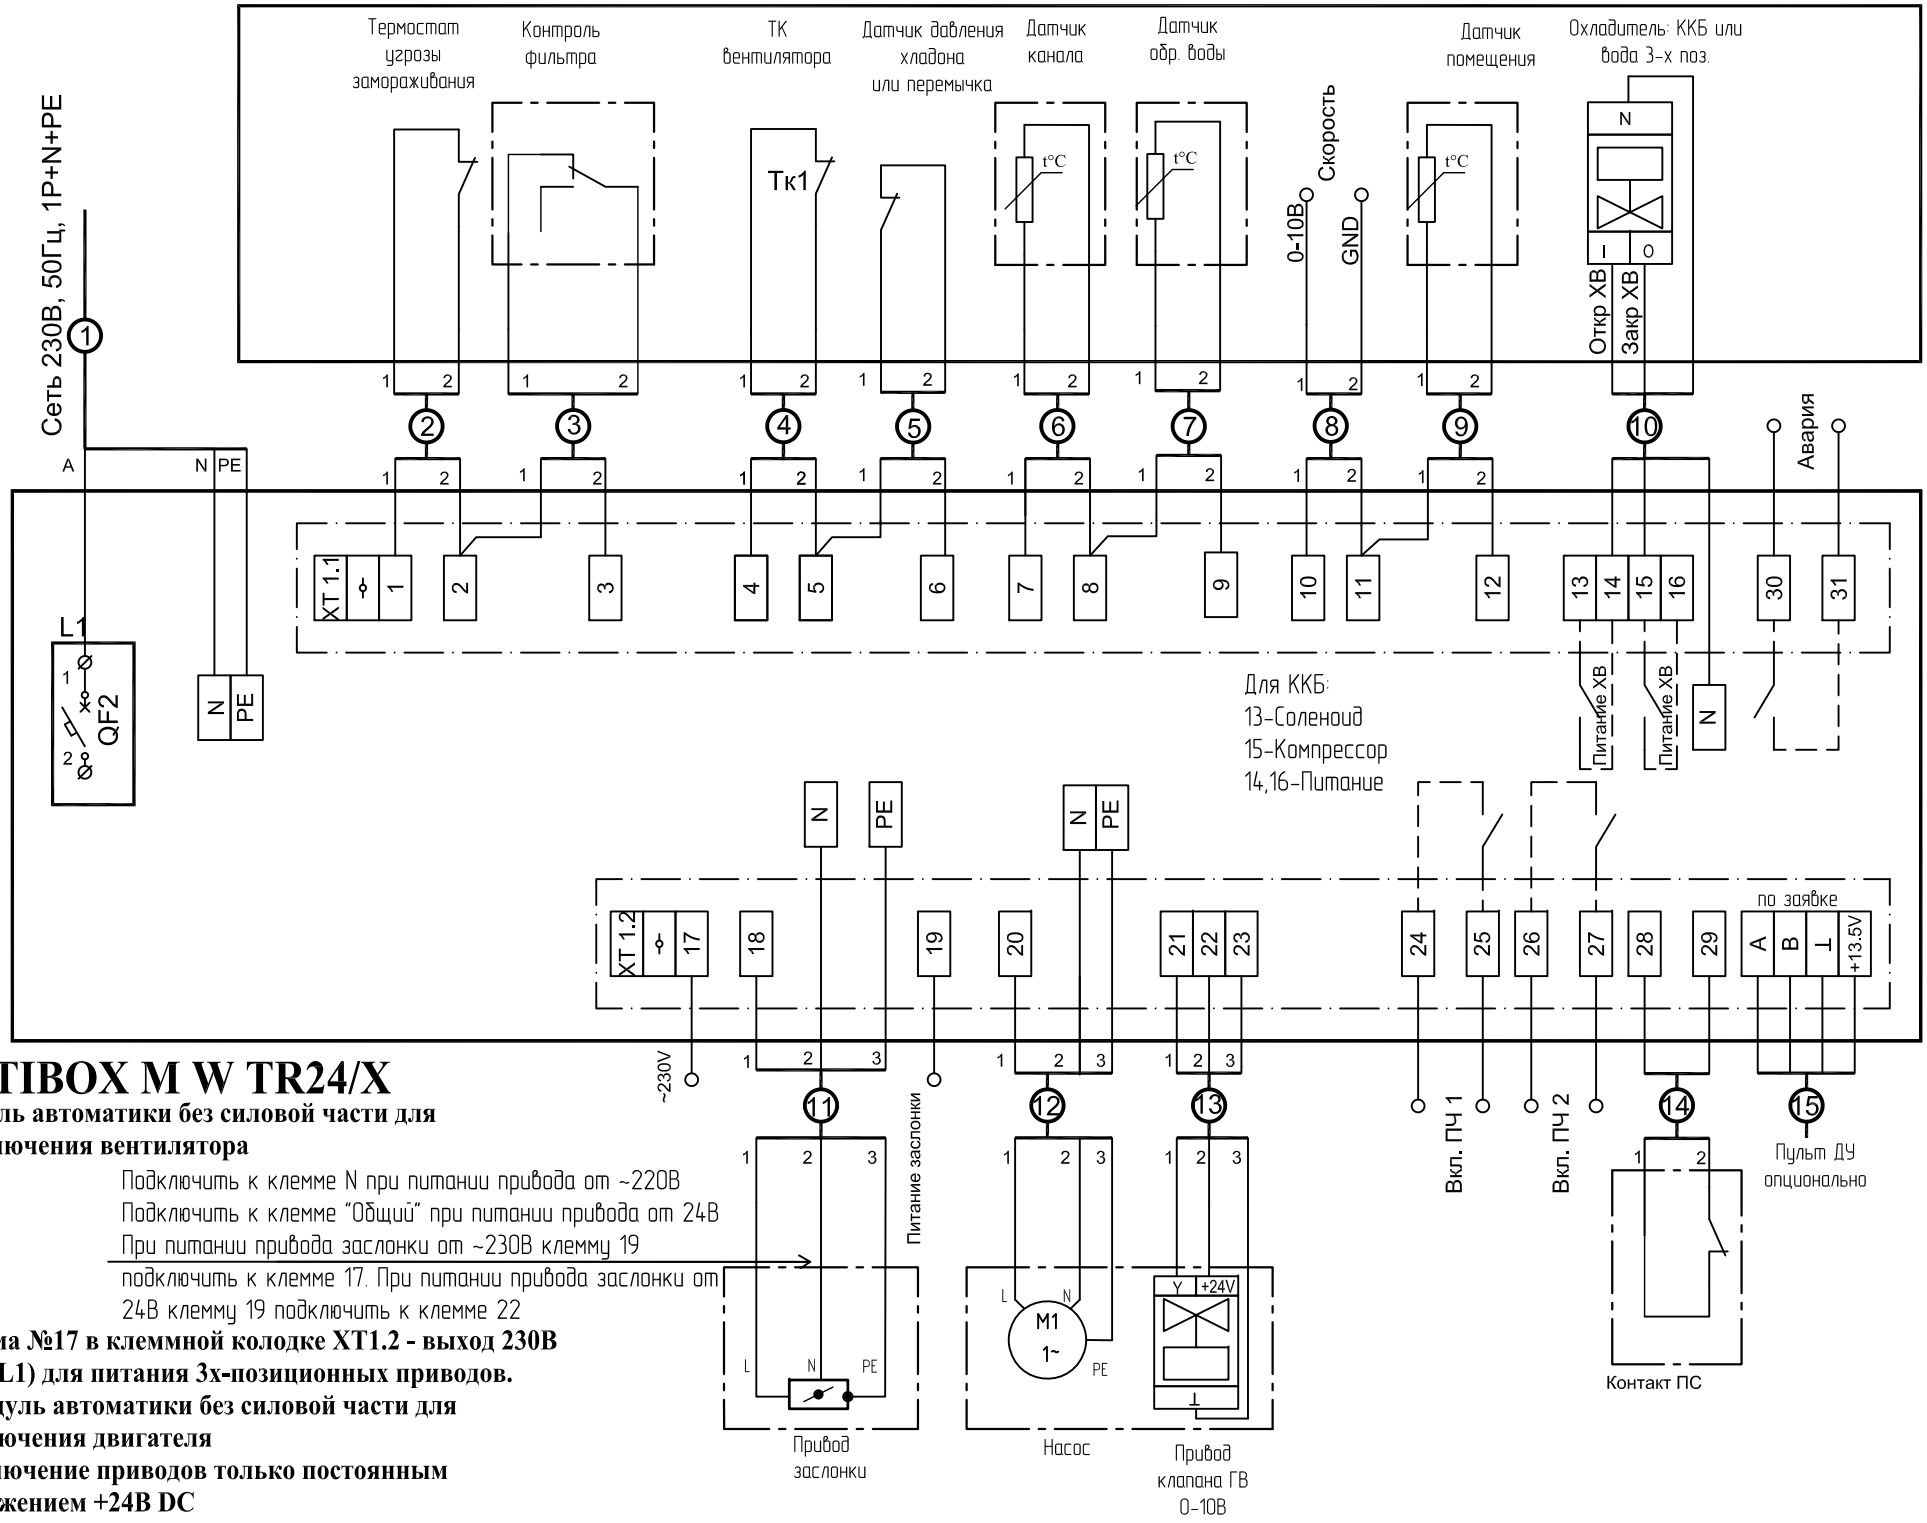

OPTIBOX M W TR24/X

Модуль автоматики без силовой части для подключения вентилятора

Подключить к клемме N при питании привода от ~220В
Подключить к клемме "Общий" при питании привода от 24В
При питании привода заслонки от ~230В клемму 19 подключить к клемме 17. При питании привода заслонки от 24В клемму 19 подключить к клемме 22

Клемма №17 в клеммной колодке XT1.2 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

X- модуль автоматики без силовой части для подключения двигателя

Подключение приводов только постоянным напряжением +24В DC